Abstandshalter, Baugrösse 1/2

Typ **NZM1/2-XAB**
Art.-Nr. **260203**

Powering Business Worldwide

Lieferprogramm

Sortiment	Zusatzausrüstung
Zubehör	Abstandhalter
Norm/Zulassung	UL/CSA, IEC
Baugröße	NZM1/2
Beschreibung	Ermöglicht schnelles und preiswertes Vorziehen unterschiedlicher Baugrößen mit/ ohne Drehgriff oder Fernantrieb auf gleiche Fronttiefe
verwendbar für	NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Hinweise

Rastertiefe 17.5 mm, Gewinde M4

Ein Satz enthält 4 Stück Abstandhalter

Maximale Bestückung:

NZM1: 4 Stück pro Befestigungsschraube,

NZM2: 2 Stück pro Befestigungsschraube

2 (NZM1) bzw. 4 (NZM2) Befestigungsschrauben pro Schalter enthalten

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bauartnachweis IEC/EN 61439	
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen	
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Anheben	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken	Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften	
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung	Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 6.0

Befestigungstechnik (EG000049) / Abstandshülse (EC002334)	
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag / Befestigungshilfsmittel / Befestigungshilfsmittel (Zubehör) / Abstandshülse (ecl@ss8.1-23-15-92-02 [ADH976004])	
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte		Polyamid PA
Oberfläche		-
Innendurchmesser	mm	0
Außendurchmesser	mm	28
Länge	mm	17.5

Approbationen

Produktnom		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL Datei Nr.		E140305
UL Category Control Nr.		DIHS
CSA Datei Nr.		022086
CSA Klasse Nr.		1437-01
Nordamerika Zertifizierung		UL listed, CSA certified

Abmessungen

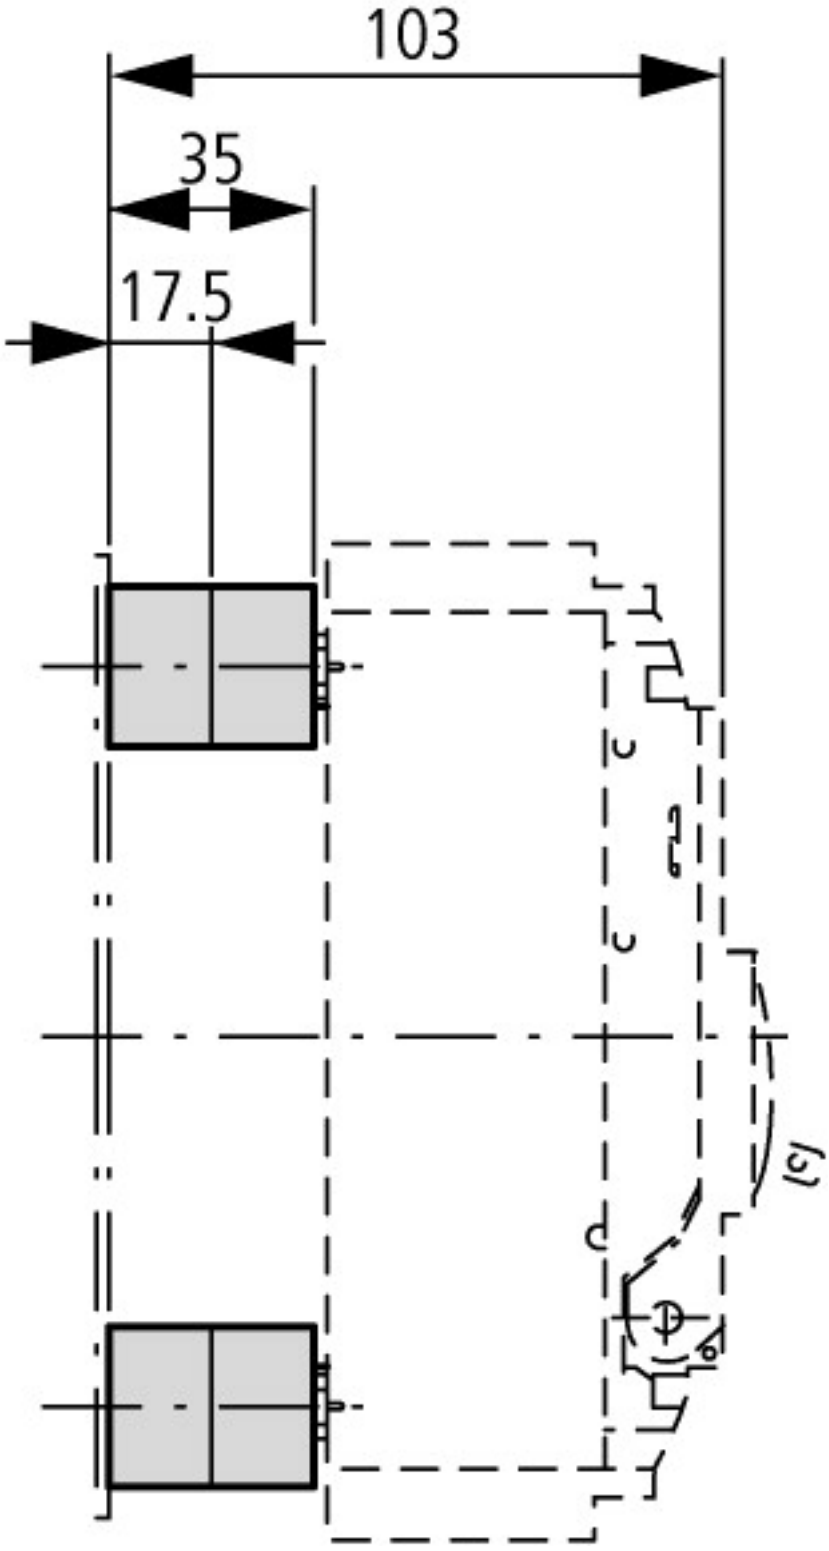

bei NZM1, PN1, N1

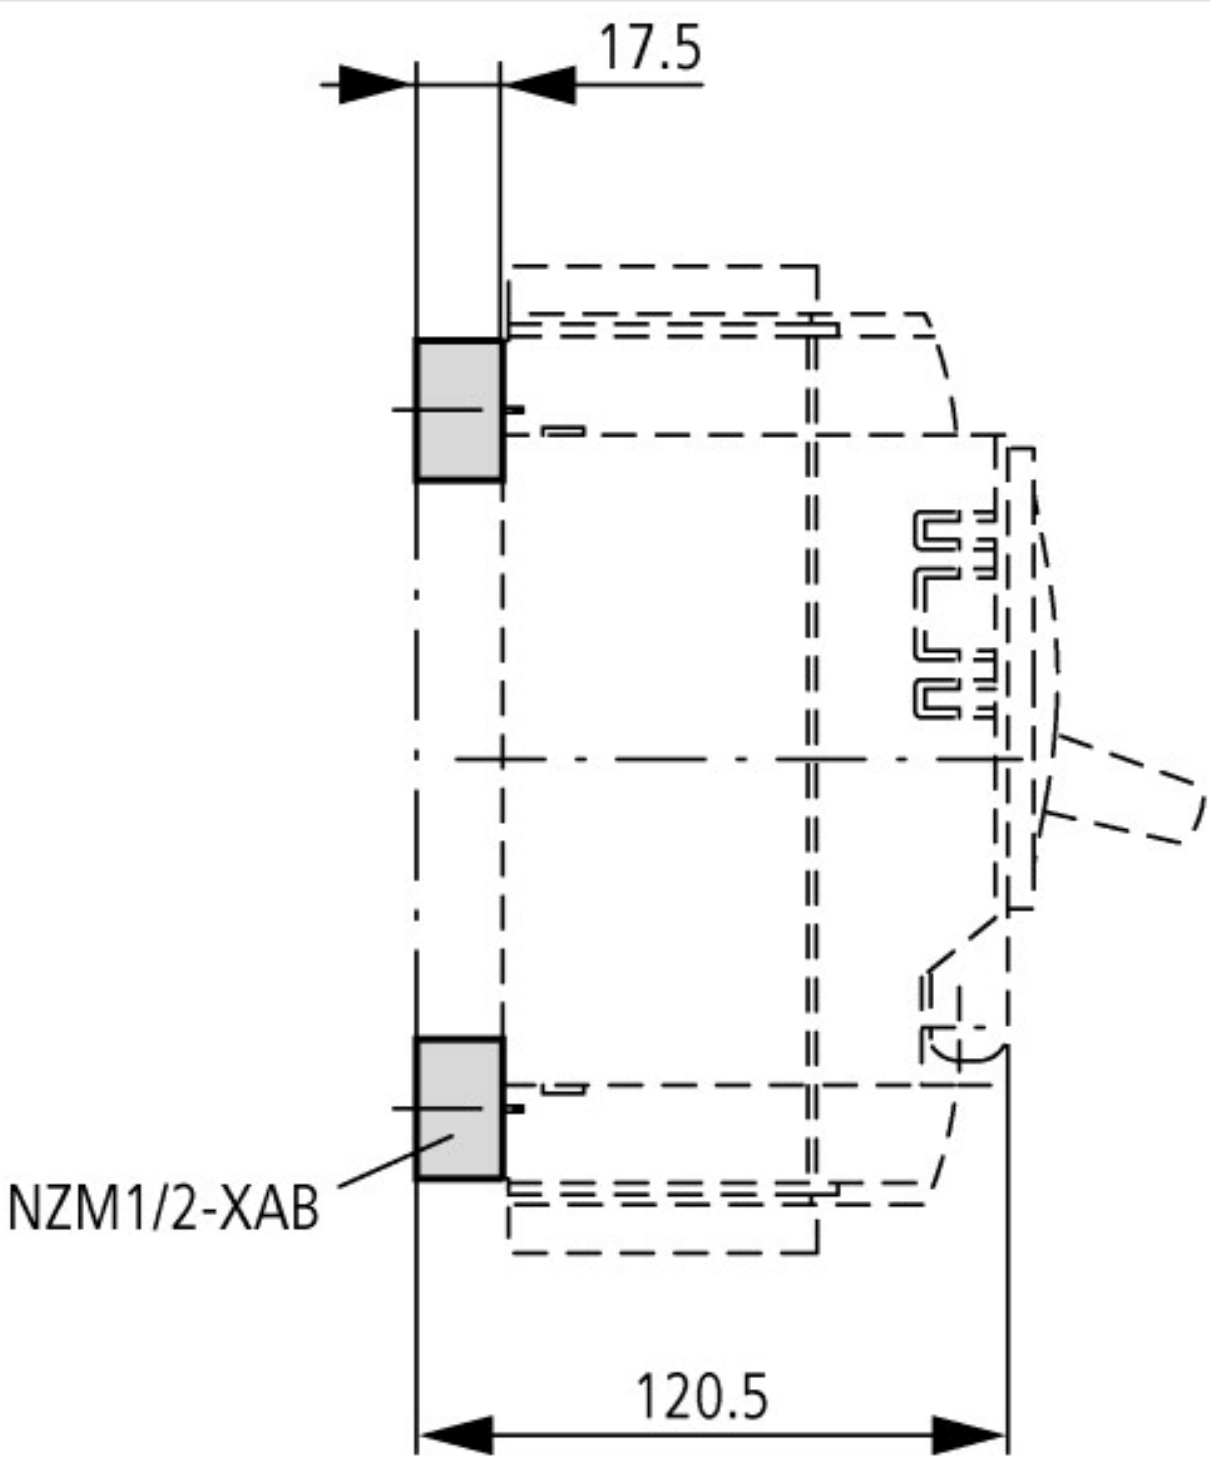

bei NZM2, PN2, N2

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203002Z (AWA1230-1914) Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Voreilender Hilfsschalter	
IL01203002Z (AWA1230-1914) Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Voreilender Hilfsschalter	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203002Z2010_11.pdf

© 12/2015 by Eaton Industries GmbH