



Автоматический выключатель 1250А/ 800 А нейтрали, 4 полюса, откл.способность 50кА, электронный расцепитель



Тип **NZMN4-4-AE1250/800**  
Каталог № **265916**

Abbildung ähnlich


### Программа поставок

Ассортимент			Автоматические выключатели
Защитная функция			Защита установок и проводки
Стандарт/сертификат			IEC
Метод монтажа			Фиксированная установка
Техника срабатывания			Электронный расцепитель
Типоразмер			NZM4
Описание			Задание значения в нулевом проводе осуществляется синхронно с заданием значения I <sub>n</sub> в наружном проводнике. Измерение эффективных значений и „термическая память“
Количество полюсов			4-полюсн.
Стандартное оснащение			Винтовое соединение
<b>Коммутационная способность</b>			
400/415 В 50 Гц	I <sub>cu</sub>	кА	50
<b>Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки</b>			
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	I <sub>n</sub> = I <sub>u</sub>	А	1250
Нулевой провод	% от длины наружного проводника	А	60
укороченная защита нейтрального провода		А	800
Защита нулевого провода			укороченная защита нейтрального провода
<b>диапазон установки</b>			
Расцепитель перегрузки			
	I <sub>r</sub>	А	630 - 1250
наружный проводник	I <sub>r</sub>	А	400 - 800
расцепитель короткого замыкания			
	I <sub>i</sub> = I <sub>n</sub> X ...		2 - 12
без задержки			

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
Температура окружающей среды, хранение		°C	- 40 - + 70
Эксплуатация		°C	-25 - +70
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27		g	15 (импульс полусинус 11 мс)

Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между вспомогательными контактами и цепями главного тока		В перем.	500 тока
Между вспомогательными контактами		В перем.	300 тока
Вес		кг	27
установочное положение			вертикально и 90° во всех направлениях  <ul style="list-style-type: none"> <li>с расцепителем токов утечки XFI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально и 90° во всех направлениях</li> </ul> </li> <li>со штекерным разъемом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально, 90° вправо/влево</li> </ul> </li> <li>с выкатным устройством: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NZM3, N3: вертикально, 90° вправо/влево</li> <li>- NZM4, N4: вертикально</li> </ul> </li> <li>с дистанционным приводом: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях</li> </ul> </li> </ul>
Направление подвода питания			любая
Класс защиты			
Устройство			в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)
корпус			с рамкой: IP40 с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66
Соединительные клеммы			Тоннельная клемма: IP10 Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)			Температурная характеристика, рейтинг

### Автоматические выключатели

Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	1250
Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{имп}$		
Цепи главного тока		B	8000
Цепи вспомогательного тока		B	6000
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	B	1000
Применение в незаземлённых сетях		B	$\leq 525$

### Коммутационная способность

Расчетный ток короткого замыкания при включении	$I_{cm}$		
240 В	$I_{cm}$	кА	105
400/415 В	$I_{cm}$	кА	105
440 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	74
525 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	53
690 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	40
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании $I_{cn}$	$I_{cn}$		
$I_{cu}$ согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO	$I_{cu}$	кА	
240 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	50
400/415 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	50
440 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	35
525 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	25
690 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	20
$I_{cs}$ согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO	$I_{cs}$	кА	
240 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	37
400/415 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	37
440 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	26
525 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	19
690 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	15
			Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя.

Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании			
t = 0,3 с	I <sub>сw</sub>	кА	19.2
t = 1 с	I <sub>сw</sub>	кА	19.2
Категория применения согласно IEC/EN 60947-2			A
Механический срок службы (из него макс. 50% срабатываний, вызванных расцепителями минимального напряжения)		Переключени:	10000
Электрический срок службы			
АС-1			
400 В 50/60 Гц	Переключени:		3000
415 В 50/60 Гц	Переключени:		3000
690 В 50/60 Гц	Переключени:		2000
АС-3			
400 В 50/60 Гц	Переключени:		2000
415 В 50/60 Гц	Переключени:		2000
690 В 50/60 Гц	Переключени:		1000
макс. частота коммутаций		S/h	60
Total break time at short-circuit		мс	< 25 ≤ 415 V; < 35 > 415 V
<b>Поперечные сечения соединения</b>			
Стандартное оснащение			Винтовое соединение
Оptionальное дополнительное оснащение			Тоннельные клеммы Подключение с задней стороны Соединение плоского провода
Провода круглого сечения Cu			
Тоннельная клемма			
многожильный			
4 отверстие		мм <sup>2</sup>	4 x (50 - 240)
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
непосредственно на переключателе			
многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185)
Панель модуля			
1 отверстие	мин.	мм <sup>2</sup>	1 x (120 - 300)
1 отверстие	макс.	мм <sup>2</sup>	2 x (95 - 300)
Панель модуля			
2 отверстие	мин.	мм <sup>2</sup>	2 x (95 - 185)
2 отверстие	макс.	мм <sup>2</sup>	4 x (35 - 185)
Расширение ширины подключения			
Расширение ширины подключения		мм <sup>2</sup>	4 x 300 6 x (95 - 240)
Провод круглого сечения Al			
Клемма туннельного типа			
многожильный			
4 отверстие		мм <sup>2</sup>	4 x (50 - 240)
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Панель модуля			
1 отверстие	мин.	мм <sup>2</sup>	1 x (185 - 240)
1 отверстие	макс.	мм <sup>2</sup>	2 x (70 - 185)
Панель модуля			
2 отверстие		мм <sup>2</sup>	4 x 50
Расширение ширины подключения			
Расширение ширины подключения		мм <sup>2</sup>	2 x 240 6 x (70 - 240)
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)			
Клемма подключения плоского кабеля простая			
	мин.	мм	6 x 16 x 0,8
	макс.	мм	(2 x) 10 x 32 x 1,0

Панель модуля			
1 отверстие		мм	(2 x) 10 x 50 x 1.0
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Медная полоса, перфорированная	мин.	мм	5 x 25 x 1,0
Медная полоса, перфорированная	макс.	мм	(2 x) 10 x 50 x 1,0
Расширение ширины подключения		мм	(2 x) 10 x 80 x 1.0
Медная шина (ширина x толщина)		мм	
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Винтовое соединение			M10
непосредственно на переключателе			
	мин.	мм	25 x 5
	макс.	мм	2 x (50 x 10)
Панель модуля			
1 отверстие	мин.	мм	25 x 5
1 отверстие	макс.	мм	2 x (50 x 10)
Панель модуля			
2 отверстие		мм	2 x (50 x 10)
Расширение ширины подключения		мм	
Расширение ширины подключения	мин.	мм	60 x 10
Расширение ширины подключения	макс.	мм	2 x (80 x 10)
Управляющие провода			
		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5)

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	1250
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	173.44
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])		
Rated permanent current I <sub>u</sub>	A	1250
Rated voltage	V	690 - 690
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz	kA	50
Overload release current setting	A	630 - 1250
Adjustment range short-term delayed short-circuit release	A	0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release	A	2500 - 15000
Integrated earth fault protection		No
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Device construction		Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting		No
DIN rail (top hat rail) mounting optional		No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
With switched-off indicator		No
With under voltage release		No
Number of poles		4
Position of connection for main current circuit		Front side
Type of control element		Rocker lever
Complete device with protection unit		Yes
Motor drive integrated		No
Motor drive optional		Yes
Degree of protection (IP)		IP20

# Характеристики

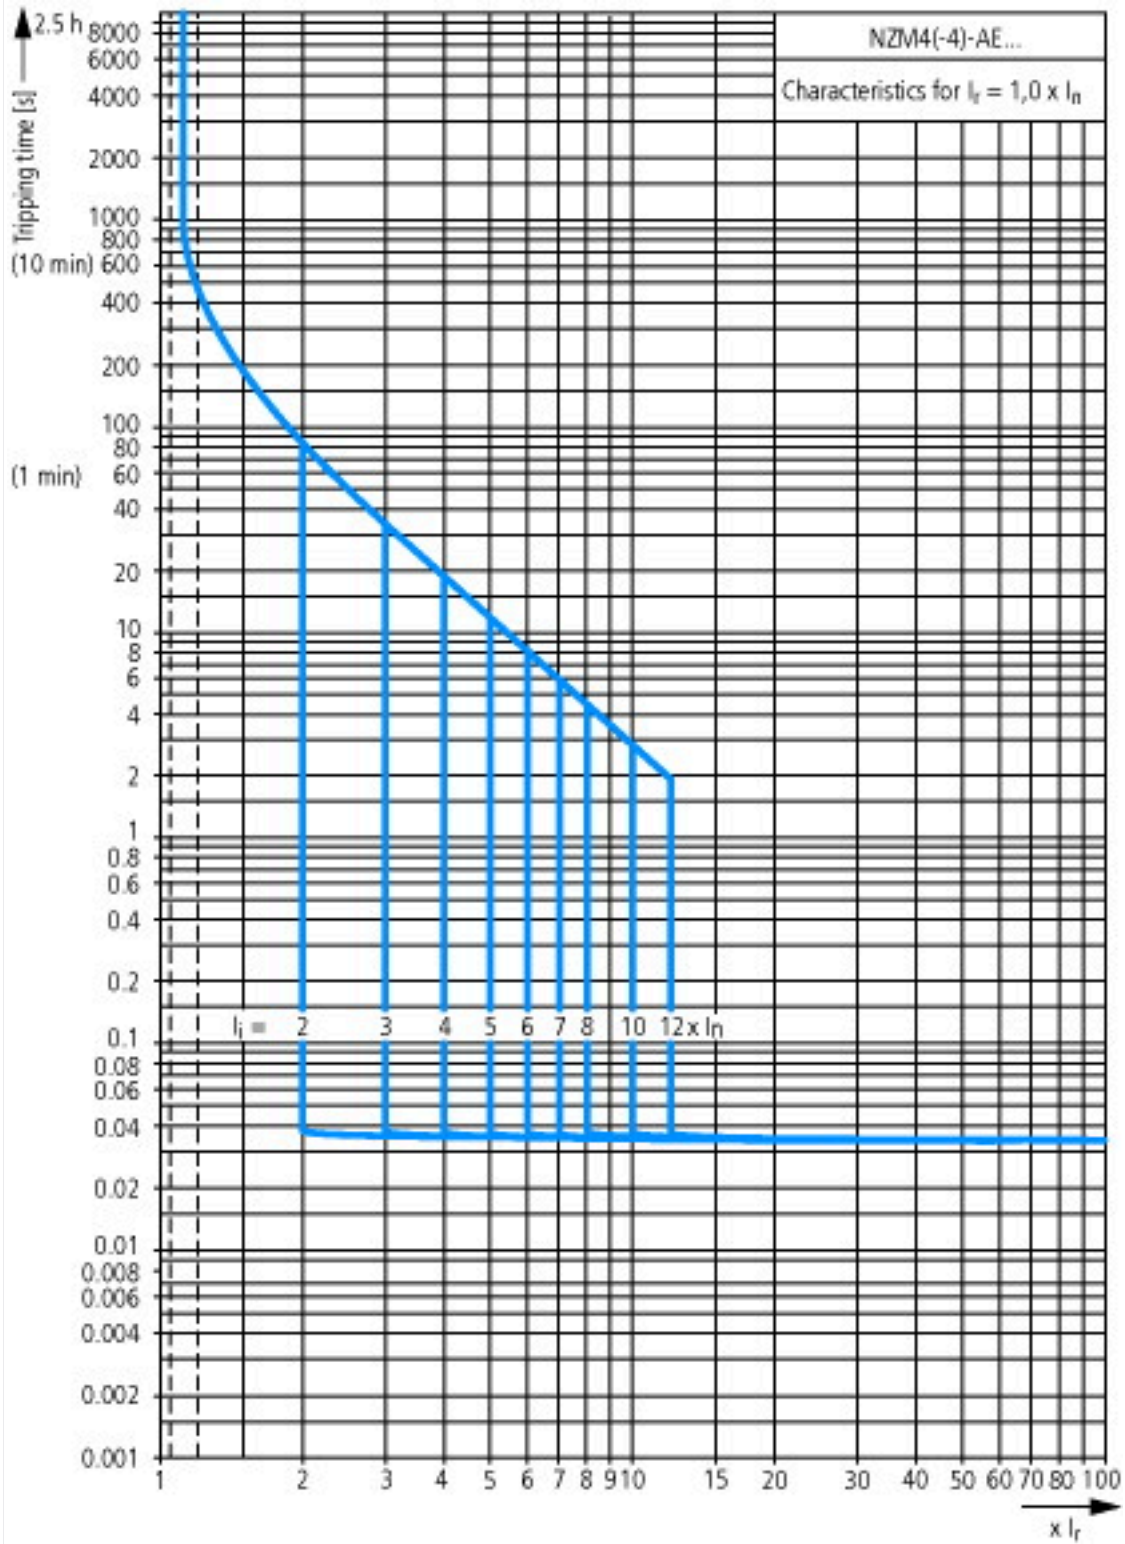

## Размеры

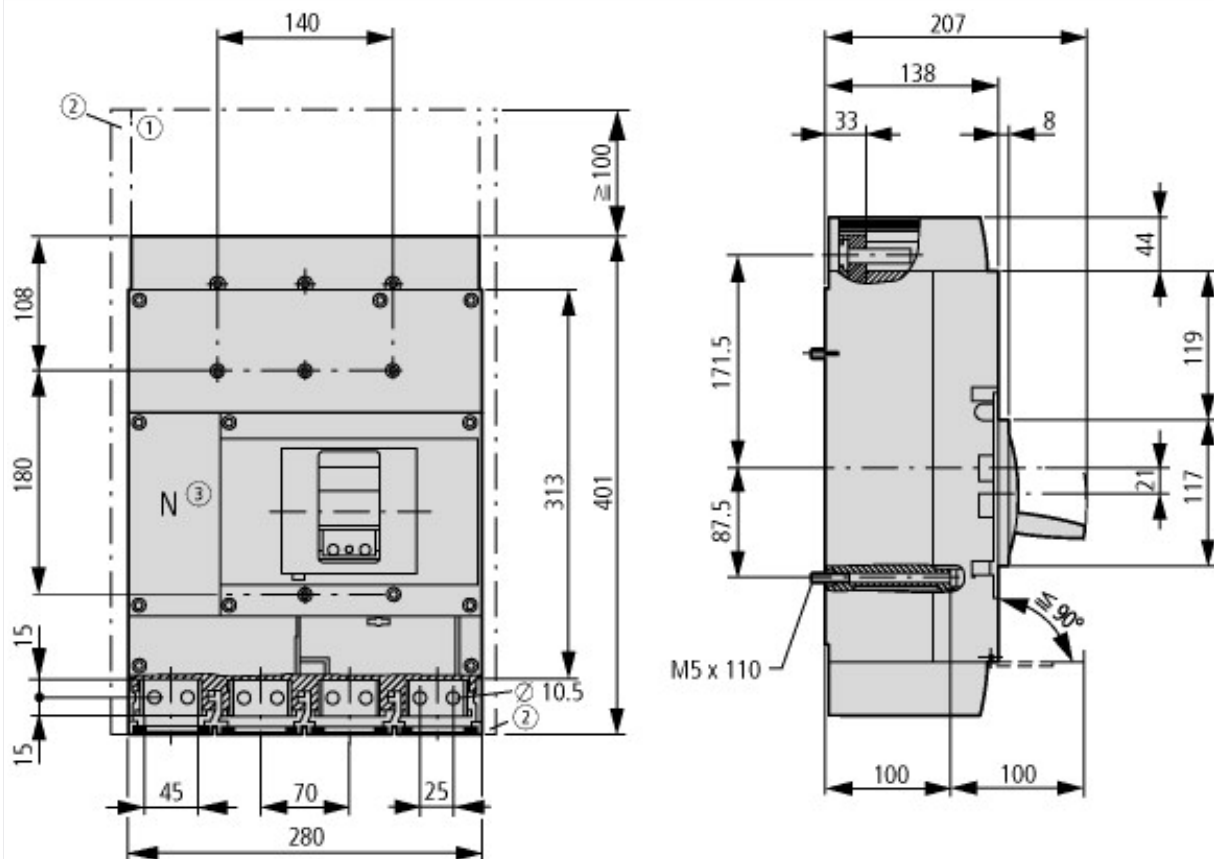

① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей:

Ui ≤ 690 В: 100 мм

Ui ≤ 1500 В: 200 мм

② Минимальное расстояние от соседних деталей

Ui ≤ 1000 В: 15 мм

Ui ≤ 1500 В: 70 мм

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

### IL01210010Z (AWA1230-2022) Автоматические выключатели, основное устройство

IL01210010Z (AWA1230-2022) Автоматические выключатели, основное устройство [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01210010Z2015\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210010Z2015_11.pdf)

Температурная характеристика, дерейтинг <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=17.170>

Программа для построения характеристических кривых CurveSelect <http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/CharacteristicsProgram/index.htm>

дополнительная техническая информация для силового выключателя NZM [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/nzm\\_techinc\\_de\\_en.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/nzm_techinc_de_en.pdf)