EXEMPLE D'IMPLANTATION 3:
COULOIR AVEC PD4-MAITRE-2C-C (COULOIR) ET PD4-MAITRE-2C

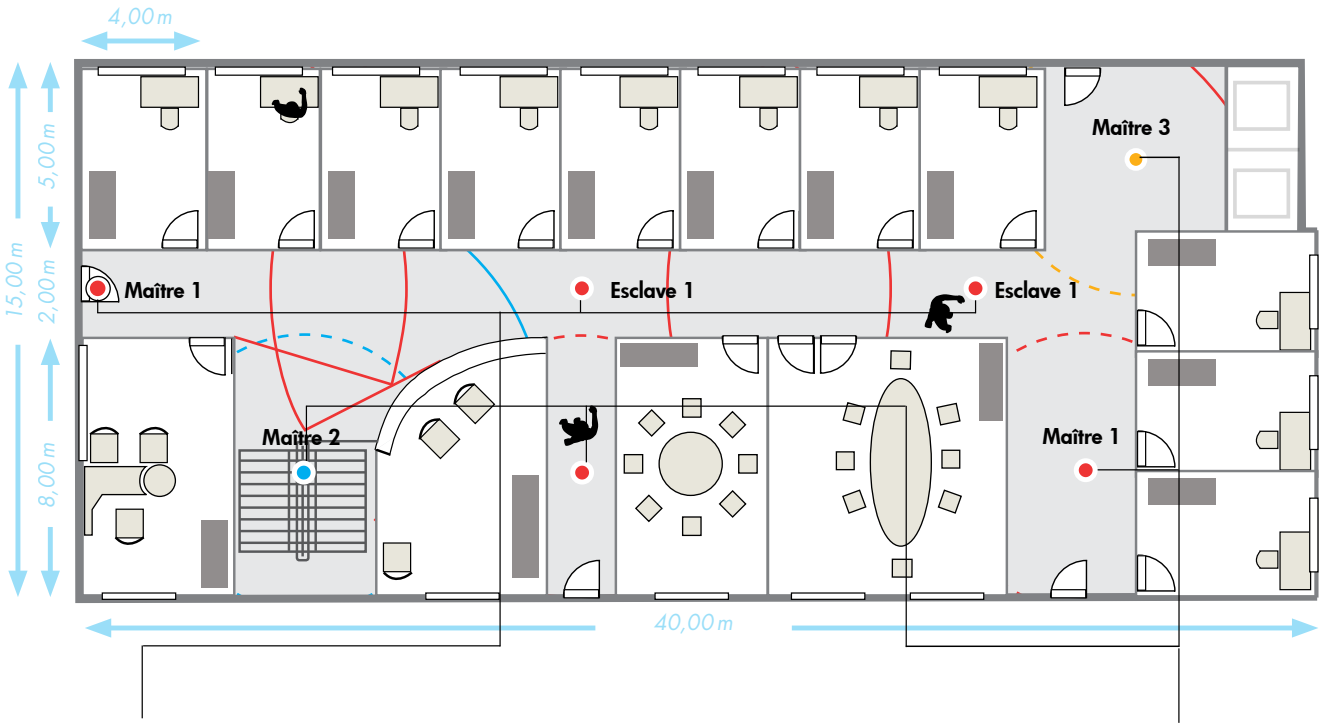

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD4-M-2C-C-AP	blanc	57	92440
PD4-M-2C-C-FP	blanc	57	92143
PD4-M-2C-C-EN	blanc	57	92443
PD4-S-C-AP	blanc	85	92442
PD4-S-C-FP	blanc	85	92444
PD4-S-C-EN	blanc	85	92445
PD4-M-2C-AP	blanc	56	92140
PD4-M-2C-FP	blanc	56	92148
PD4-M-2C-EN	blanc	56	92255

■ ***Description:***
Couloir sur une étage de bureaux avec 3 groupes de lumière: Accès aux ascenseurs (jaune), couloir (rouge), accès à la cage d'escaliers (bleu)

■ ***Remarques:***
Une attention particulière doit être portée aux zones d'accès. Les «zones mortes» dans les sections de couloirs doivent être évitées, le cas échéant, il faudra augmenter la temporisation. Lors d'une progression directe (axiale) vers le détecteur, il faudra absolument tenir compte des indications de portées spécifiquement reprises dans le catalogue pour «la progression directe (radiale)».
L'extrême sensibilité radiale du détecteur de couloir PD4-C qui réagit à une approche directe et frontale de 10 m, n'est obtenue que dans l'axe du couloir. En orientant ainsi le détecteur on obtient 2 x 10 m de détection dans l'axe.

■ ***Caractéristiques du projet:***
Type: couloir sans éclairage naturel du jour
Hauteur du local: 2,70 m

■ ***Eclairage:***
Trois groupes de lumière individuels avec ballasts électroniques

■ ***Spécifications produits:***
1 pce **LUXOMAT®** *PD4-Maître-C*
(détecteur de présence pour couloir principal)
2 pces **LUXOMAT®** *PD4-Esclave-C*
(détecteur de présence pour couloir principal)
4 pces **LUXOMAT®** *PD4-Maître-AP/EN/FP*

■ ***Réglage PD4:***
Temporisation: env. 5 min.
Clarté: jour/nuit (symbole «soleil»)

■ ***Raccordements:***
- Maître/Esclave dans le couloir
- Fonctionnement individuel sur le palier d'ascenseurs ainsi que dans l'accès à la cage d'escalier