
Marco de acoplamiento MCR EPIC®

El sistema de instalación para armarios de distribución se suministra como set o en componentes individuales (parte superior para conectores de cable, parte inferior para el montaje de rieles de perfil de sombrero DIN).

Info
Sistema de montaje para cuadros eléctricos
para fijación de insertos con montaje flotante

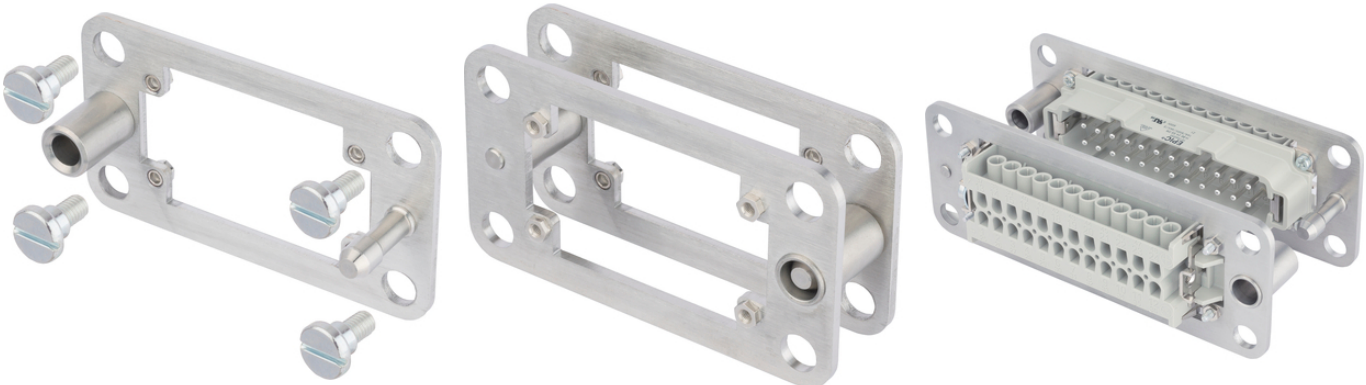

Ámbito de uso
Construcción de cuadros eléctricos
Energía eólica

Características de producto
Volumen de suministro por unidad de embalaje: 2 marcos con 8 tornillos
Tornillos especiales adaptadas al marco
Rango de captura en eje x y eje y: + - 1,5 mm

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002312 Descripción de clase ETIM 5.0: soporte de inserto de contacto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002312 ETIM 6.0 Class-Description: soporte de inserto de contacto para conectores industriales
Material:	Marco de acoplamiento: acero inoxidable Tornillos: acero cincado
Ciclos de conexión:	500

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (11.01.2021)
©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Marco de acoplamiento MCR EPIC®

Referencia	Descripción del artículo	Diseño	Unidad / unid. embalaje
44429440	H-B 6 DF	4 tornillos de fijación todos incluidos	2
44429441	H-B 10 DF	4 tornillos de fijación todos incluidos	2
44429442	H-B 16 DF	4 tornillos de fijación todos incluidos	2
44429443	H-B 24 DF	4 tornillos de fijación todos incluidos	2

Última actualización (11.01.2021)
©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16