

tampa da conexão para conexões de barramento ou no terminal com moldura tamanho S10 e S12 de 3RT1,3RB2, 3RW4



nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Cobertura para conexão de terminal para cabos e barras
execução do produto	Comprimento 120 mm, para manter as distâncias de tensão e como proteção contra contato (necessárias 2 unidades por aparelho), compatível com S6 e S12 mesmo em terminal com moldura montado/utilizável para 3UF71.4-1BA00-0 ou 3RW444.

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT1966-4EA1>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-4EA1>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1966-4EA1>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-4EA1&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1966-4EA1/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1966-4EA1&objecttype=14&gridview=view1>

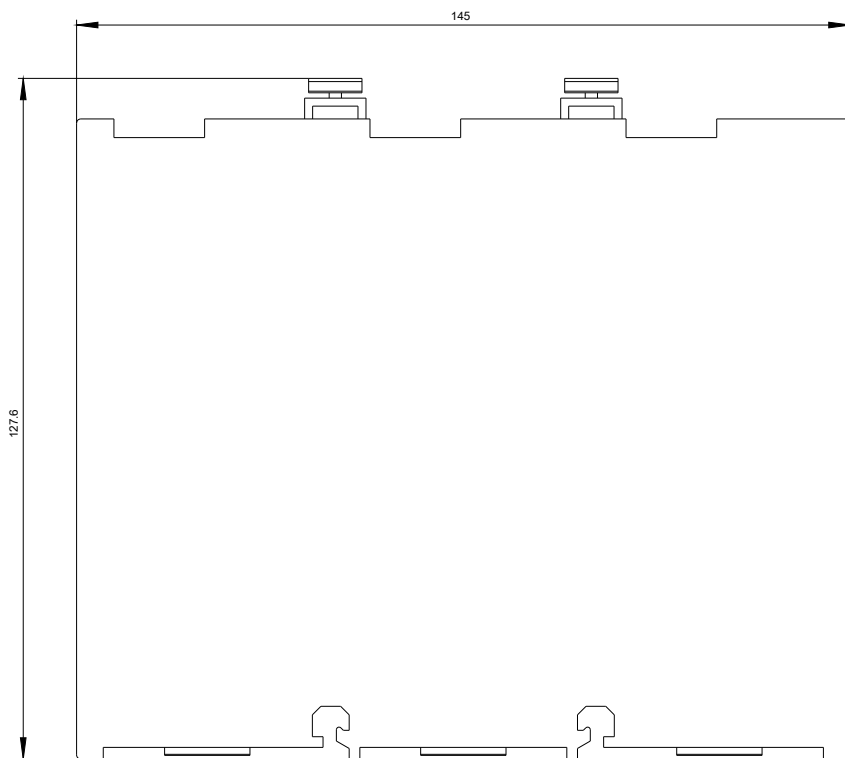

última alteração:

19-08-2020